

「2017년 우리공사 종합청렴도 평가결과」 세부내용 보고

종합청렴도 평가결과 개요


1. 평가 개요

- 평가기관 및 기간 : 국민권익위원회 / '17. 7~11월
- (평가대상 기간) '16. 7. 1 ~ '17. 6. 30
- (평가방법) 전화조사, 온라인(이메일, 모바일) 조사 병행
- (평가분야) 외부청렴도(부패지수, 부패위험지수), 내부청렴도(청렴문화지수, 업무청렴지수)
- 대상기관 : 중앙행정기관, 지자체, 공직유관단체 등 총 573개 기관
 - * 우리공사: 공직유관단체중 IV그룹(정원 200명이상 400명미만 / 39개 기관)

2. 평가 결과

- 종합청렴도 : II등급(8.62점), 우수기관 달성
 - 외부청렴도 : III등급(8.71점)
 - 내부청렴도 : II등급(8.50점)

< 연도별 청렴도 변동 추이 >

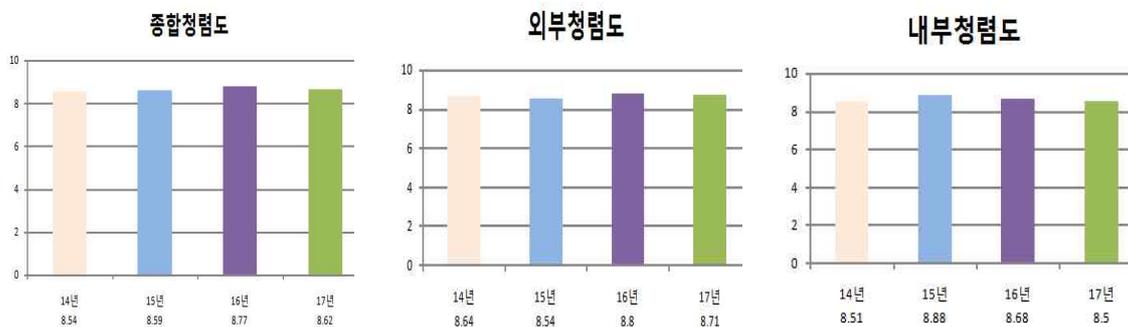

I

종합청렴도 평가 결과

□ 종합청렴도 평가 결과 : 2등급, 우수기관

- (전년 대비) 0.15점 하락 ('16년 8.77점 → '17년 8.62점)
- (기관별 평균 대비) IV그룹 평균(8.36점)보다 0.26점 높고, 전체기관 평균(7.94점)보다 0.68점 높음 * 공직유관단체 IV그룹 39개 기관 중 7위


< 연도별 청렴도 변동 추이 >



○ 지수별 결과(17년)

- 외부청렴도 : 부패지수 8.9점, 부패위험지수 9.03점
- 내부청렴도 : 청렴문화지수 8.69점, 업무청렴지수 8.34점
- 내부청렴도의 청렴문화지수(8.69점, -0.39점)가 가장 많이 하락함

< 지수별 결과 >

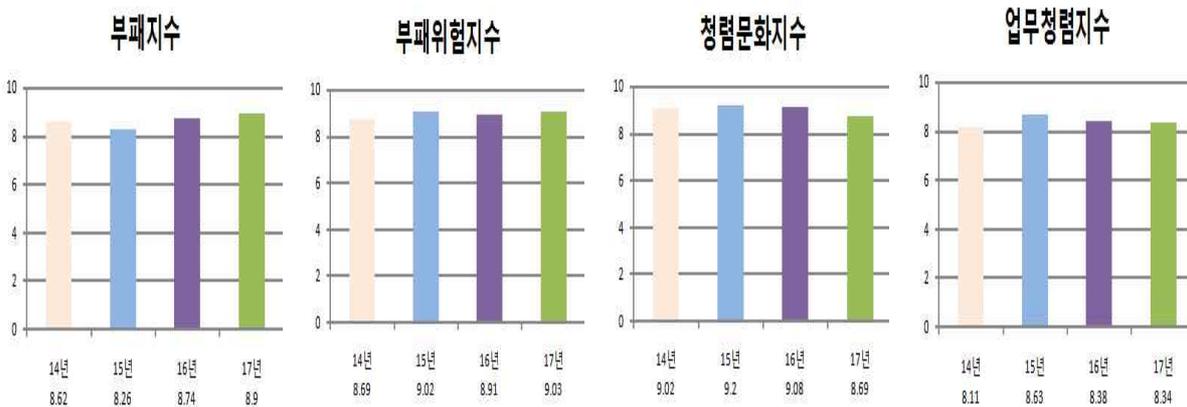

II

분야별 평가 결과

□ 외부청렴도 평가 결과 : III등급(보통)

○ (전년 대비) 0.09점 하락 ('16년 8.80점 → '17년 8.71점)

- 부패사건 발행현황 감점 : 0.18점

○ (기관별 평균 대비) IV그룹 평균(8.56점)보다 0.15점 높고,
전체기관 평균(8.13점)보다 0.58점 높음

○ (취약 항목 및 업무)

△ 취약항목 - 기관내 상대적 순위 최하위 항목: 기준절차의 수용 가능성(8.62점)


- 2016년 대비 최대 하락 항목 : 작년 점수 대비 하락
항목 없음

- 동일유형 평균 대비 가장 낮은 항목: IV그룹 평균대비 낮은항목 없음

△ 취약업무 - 청렴도 최하위 업무 : 항만시설 이용허가(9.52점)

- 개선도 최하위 업무 : 작년 점수 대비 하락 업무 없음

연도별 외부청렴도(부패지수, 부패위험지수)

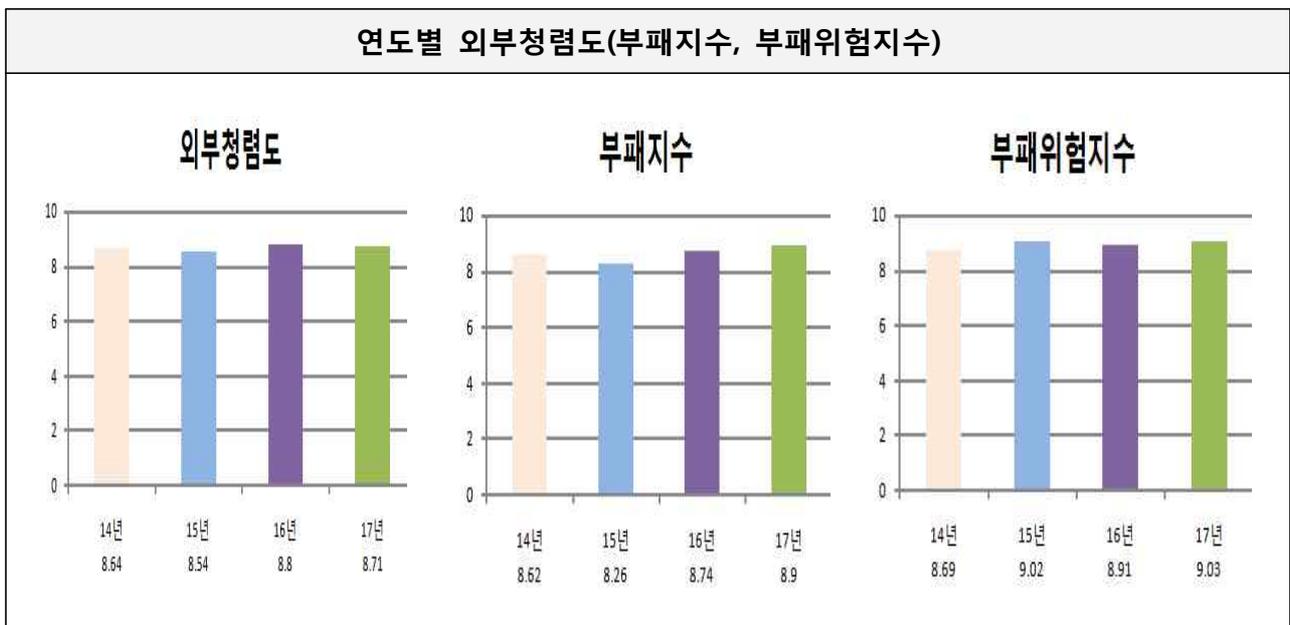

□ 내부청렴도 평가 결과 : II등급

○ (전년 대비) 0.18점 하락 ('16년 8.68점 → '17년 8.50점)


○ (기관별 평균 대비) IV그룹 평균(7.74점)보다 0.76점 높고(IV그룹 중 3위),
전체기관 평균(7.66점)보다 0.84점 높음

* 공직유관단체 및 IV그룹 내부청렴도 평균이 전체 하락

○ 지수별로는 업무청렴지수가 상대적으로 낮음

* 청렴문화지수('16년 9.08점 → '17년 8.69점), 업무청렴지수('15년 8.38점 → '16년 8.34점)

- 청렴문화지수(8.69점) > 업무청렴지수(8.34점)

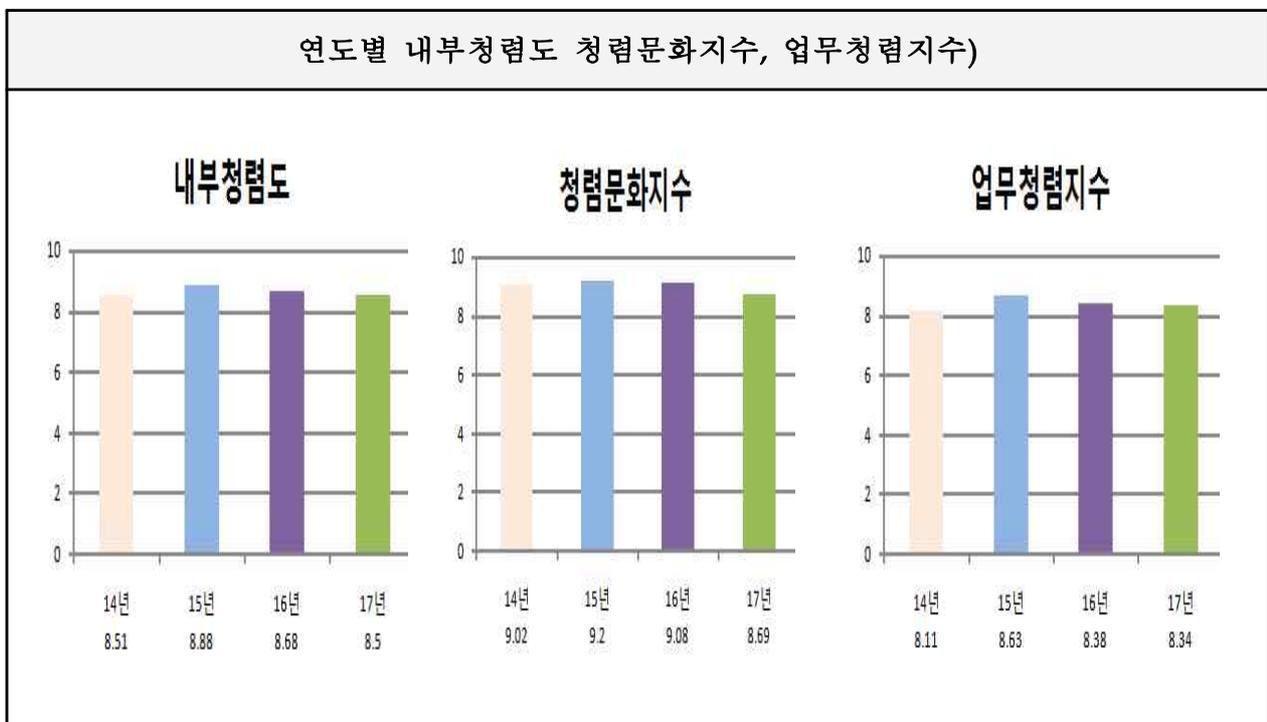

○ **취약항목**

- 기관 내 상대적 순위 최하위 항목 : 복지부동 및 업무책임 회피 정도(7.84점)
- 2016년 대비 최대 하락 항목 : 연고관계에 따른 업무처리(8.22점)
- 동일유형 평균 대비 가장 낮은 항목 : IV유형 평균 대비 낮음 항목 없음. 끝